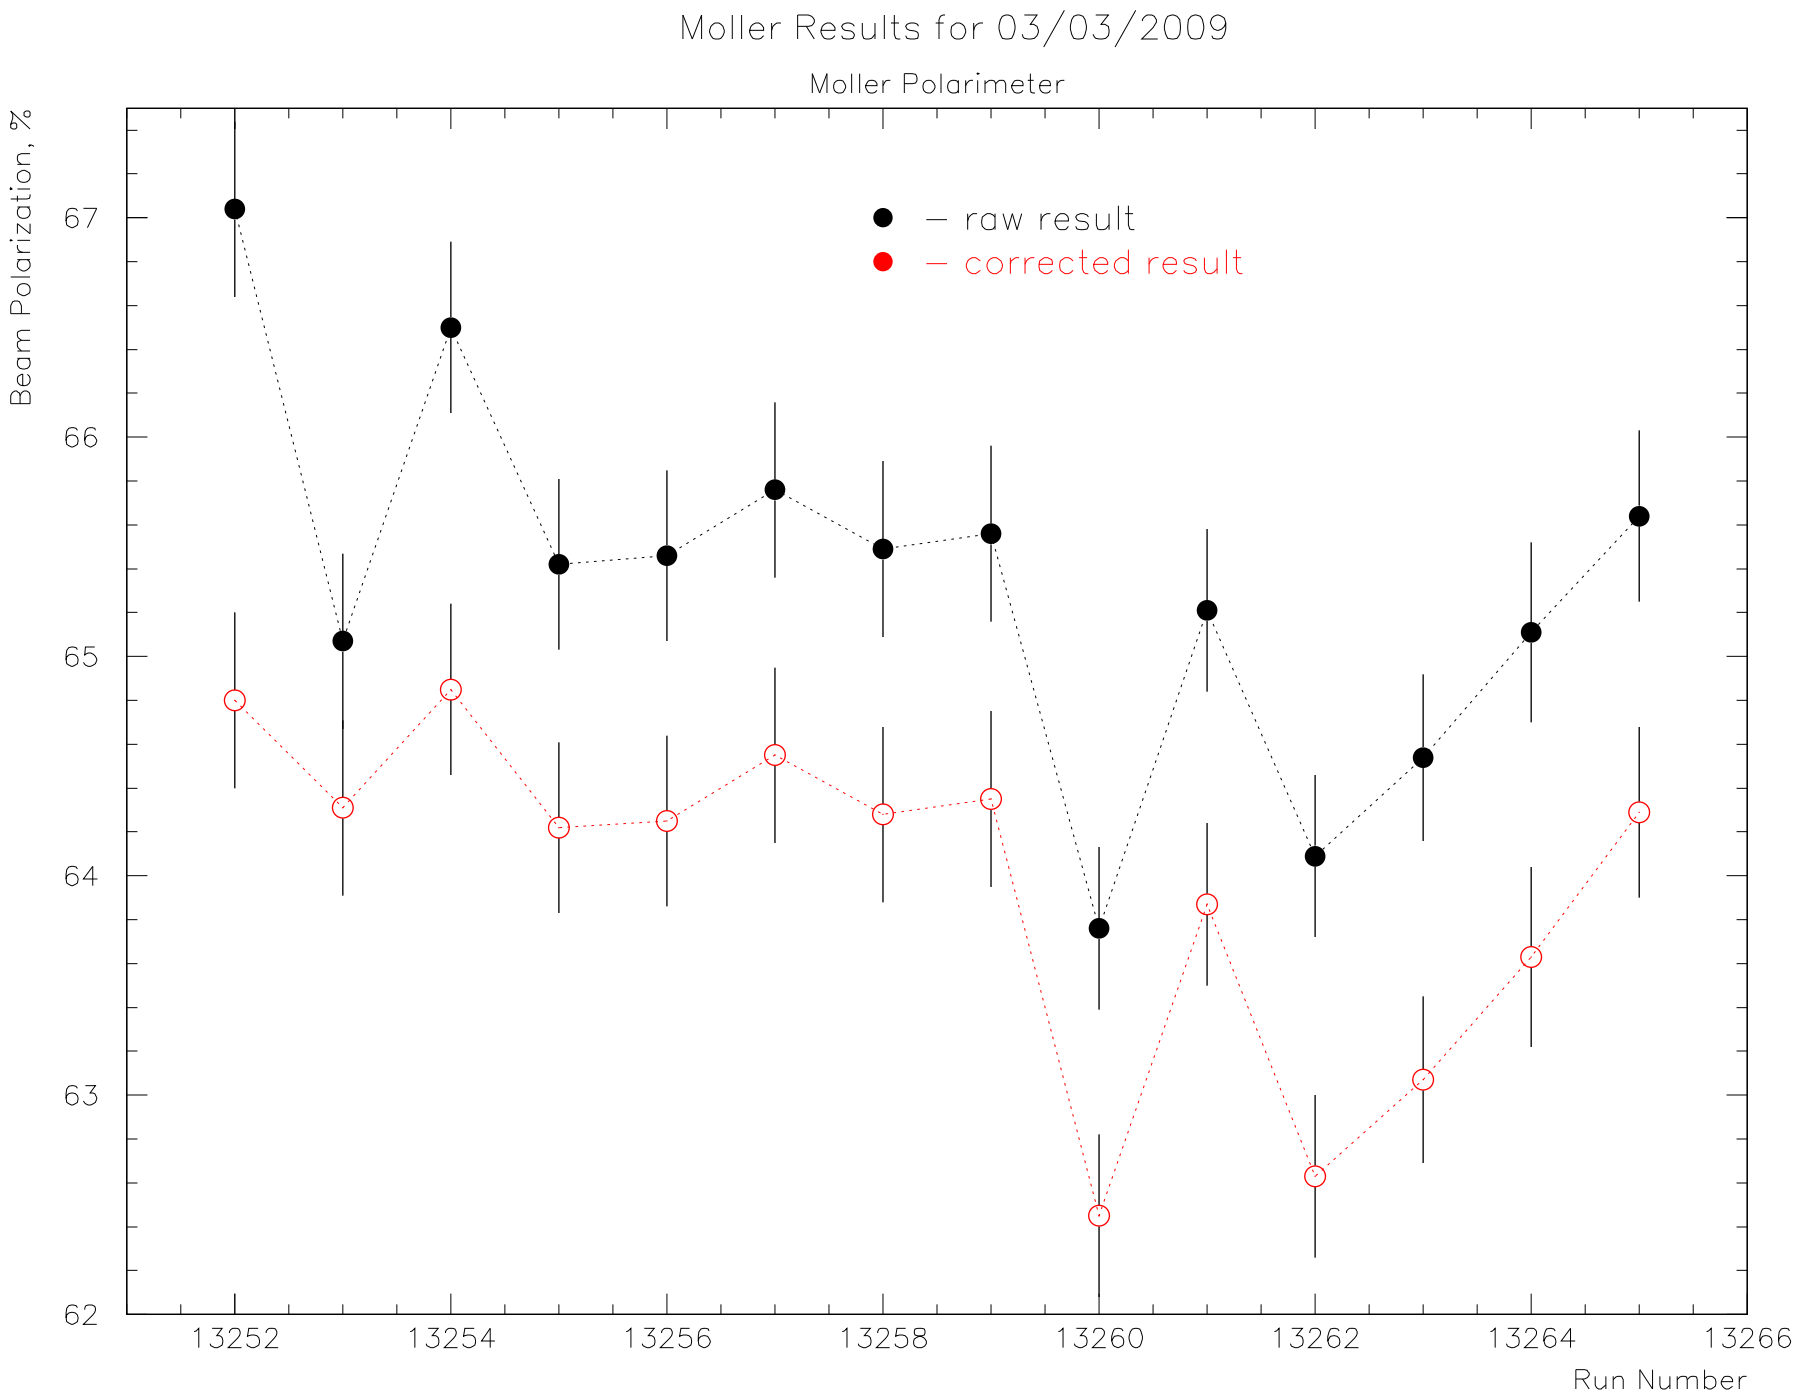
Moller Results for 03/03/2009
Moller Polarimeter
Beam Polarization, %
67
66
65
64
63
62
raw result
corrected result
13252
13254
13256
13258
13260
13262
13264
13266
Run Number